

Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)
141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область, г.Клин, ул.Ильинская Слободка, д.42
Тел.:8-905-586-03; E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ЗАО «Водоканал»
Л.М. Савина
« 21 » _____ апреля _____ 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 68.25

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский р-н, г. Высоковск, ВЗУ №1, РЧВ, кран.
Отбор произведён по: рабочая программа ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 03.04.25, 10:55
Дата и время доставки пробы (образца) : 03.04.25, 11:35
Дата проведения исследования: 03.04.25- 07.04.25
Условия окружающей среды: +10°C
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721, поверен до 23.06.2026.
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией
Шифр пробы (образца): 1950425РГ
Дополнительные сведения: сопроводительный документ акт отбора образцов (проб) воды № 22П

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытаний	Единицы измерения	Норматив*	Погрешность неопределенность) результата	Метод (методика) испытаний
1	Цветность	5	градус	не более 20,0	± 2	ГОСТ 31868, метод Б
2	Мутность (520нм)	0,87	мг/дм ³	не более 1,5	±0,17	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
3	Водородный показатель (рН)	7,5	единиц рН	в пределах 6-9	± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Жесткость общая	7,0	мг- экв/ дм ³ (°Ж)	не более 7,0	± 1,1	ГОСТ 31954 метод А
5	Железо общее	0,22	мг/дм ³	не более 0,3	±0,06	ГОСТ 4011, пункт 2
6	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0	КОЕ в 100 мл	отсутствие	-	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
7	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	не более 50	-	МУК 4.2.3963-23 п.5.1


*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания»

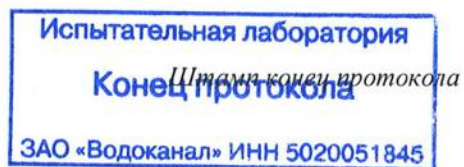
Шифр пробы (образца): 1950425PG

Сведения об оборудовании :

№ п/п	Оборудование	Заводской номер	Сведения о поверке/аттестации		Поверено до
			номер	дата	
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	WK19121812091	С-ТТ/30-08-2024/366387408	30.08.2024	29.08.2025
2	рН-метр «Эксперт-рН»	3473	С-ТТ/21-06-2024/348727277	21.06.2024	20.06.2025
3	Система фильтрации вакуумная	01970023157			

Ответственный за оформление протокола

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Руководитель ИЛ		Савина Л.М.



Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал».

Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)
141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область, г.Клин, ул.Ильинская Слободка, д.42
Тел.:8-905-586-03; E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ЗАО «Водоканал»
Л.М. Савина
« 21 » апреля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 72.25

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клин-9, ВЗУ, РЧВ, кран.
Отбор произведён по: рабочая программа ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 07.04.25, 10:50
Дата и время доставки пробы (образца) : 07.04.25, 12:10
Дата проведения исследования: 07.04.25- 09.04.25
Условия окружающей среды: - 4⁰С
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721, поверен до 23.06.2026.
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией
Шифр пробы (образца): 2090425РГ
Дополнительные сведения: сопроводительный документ акт отбора образцов (проб) воды № 23П
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытаний	Единицы измерения	Норматив*	Погрешность (неопределенность) результата	Метод (методика) испытаний
1	Цветность	6	градус	не более 20,0	± 2	ГОСТ 31868, метод Б
2	Мутность (520nm)	Менее 0,58	мг/дм ³	не более 1,5	-	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05
3	Водородный показатель (рН)	7,4	единиц рН	в пределах 6-9	± 0,2	ПНД Ф 14.1:2.3:4.121-97
4	Жесткость общая	6,8	мг- экв/ дм ³ (°Ж)	не более 7,0	± 1,0	ГОСТ 31954 метод А
5	Железо общее	Менее 0,10	мг/дм ³	не более 0,3	-	ГОСТ 4011, пункт 2
6	Сухой остаток	346	мг/дм ³	не более 1000	±31	ПНД Ф 14.1:2.4.114-97
7	Нитрат-ион	Менее 0,1	мг/дм ³	не более 45,0	-	ГОСТ 33045, метод Д
8	Сульфат-ион	9	мг/дм ³	не более 500	±2	ГОСТ 31940
9	Фторид-ион	0,30	мг/дм ³	не более 1,5	±0,05	ГОСТ 4386-89 , метод 3
10	Хлорид-ион	Менее 10	мг/дм ³	не более 350,0	-	ГОСТ 4245 ,п.2
11	Аммоний- ион	0,18	мг/дм ³	не более 2,0	±0,04	ГОСТ 33045, метод А
12	Нитрит-ион	0,005	мг/дм ³	не более 3,0	±0,003	ГОСТ 33045, метод Б
13	Окисляемость перманганатная	1,32	мг/дм ³	не более 5,0	±0,26	ГОСТ Р 55684. способ Б
14	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0	КОЕ в 100 мл	отсутствие	-	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
15	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	не более 50	-	МУК 4.2.3963-23 п.5.1


*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания»

Шифр пробы (образца): 2090425РГ

Сведения об оборудовании :

№ п/п	Оборудование	Заводской номер	Сведения о поверке/аттестации		Поверено до
			номер	дата	
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	WK19121812091	С-ТТ/30-08-2024/366387408	30.08.2024	29.08.2025
2	рН-метр «Эксперт-рН»	3473	С-ТТ/21-06-2024/348727277	21.06.2024	20.06.2025
3	Анализатор жидкости Эксперт-001	746	С-ТТ/06-12-2024/394654935	6.12.2025	5.12.2025
4	Шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ	021902839	0100-009645-2024-021902839	31.10.2024	30.10.2025
5	Система фильтрации вакуумная	01970023157			

Ответственный за оформление протокола

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Руководитель ИЛ		Савина Л.М.



Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал».

Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)
141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область, г.Клин, ул.Ильинская Слобода, д.42
Тел.:8-905-586-03; E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ЗАО «Водоканал»
Л.М. Савина
« 21 » апреля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 78.25

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик: ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г.Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО, Клинский р-н, д. Елгозино, ВЗУ, резервуар, кран.
Отбор произведён по: рабочая программа ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний: 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 10.04.25, 10:40
Дата и время доставки пробы (образца): 10.04.25, 12:30
Дата проведения исследования: 10.04.25- 11.04.25
Условия окружающей среды: +14°C
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721, поверен до 23.06.2026.
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией
Шифр пробы (образца): 2270425РС
Дополнительные сведения: сопроводительный документ акт отбора образцов (проб) воды № 24П
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытаний	Единицы измерения	Норматив*	Погрешность неопределенность) результата	Метод (методика) испытаний
1	Цветность	3	градус	не более 20,0	±1	ГОСТ 31868, метод Б
2	Мутность (520нм)	1,45	мг/дм ³	не более 1,5	±0,29	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
3	Водородный показатель (рН)	7,4	единиц рН	в пределах 6-9	± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Жесткость общая	6,1	мг- экв/ дм ³ (°Ж)	не более 7,0	±0,9	ГОСТ 31954 метод А
5	Железо общее	0,22	мг/дм ³	не более 0,3	±0,06	ГОСТ 4011, пункт 2
6	Сухой остаток	362	мг/дм ³	не более 1000	±33	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
7	Нитрат-ион	Менее 0,1	мг/дм ³	не более 45,0	-	ГОСТ 33045, метод Д
8	Сульфат-ион	10	мг/дм ³	не более 500	±2	ГОСТ 31940
9	Фторид-ион	1,51	мг/дм ³	не более 1,5	±0,23	ГОСТ 4386-89 , метод 3
10	Хлорид-ион	Менее 10	мг/дм ³	не более 350,0	-	ГОСТ 4245 ,п.2
11	Аммоний- ион	0,19	мг/дм ³	не более 2,0	±0,04	ГОСТ 33045, метод А
12	Нитрит-ион	0,005	мг/дм ³	не более 3,0	±0,003	ГОСТ 33045, метод Б
13	Окисляемость перманганатная	1,10	мг/дм ³	не более 5,0	±0,22	ГОСТ Р 55684. способ Б
14	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0	КОЕ в 100 мл	отсутствие	-	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
15	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	не более 50	-	МУК 4.2.3963-23 п.5.1


*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания»

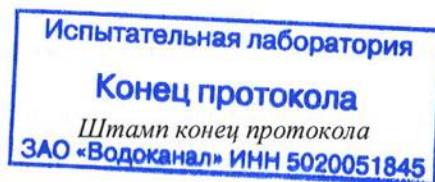
Шифр пробы (образца): 2260425СКС

Сведения об оборудовании :

№ п/п	Оборудование	Заводской номер	Сведения о поверке/аттестации		Поверено до
			номер	дата	
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	WK19121812091	С-ТТ/30-08-2024/366387408	30.08.2024	29.08.2025
2	рН-метр «Эксперт-рН»	3473	С-ТТ/21-06-2024/348727277	21.06.2024	20.06.2025
3	Анализатор жидкости Эксперт-001	746	С-ТТ/06-12-2024/394654935	6.12.2025	5.12.2025
4	Шкаф сушильный ШС-80-01-СПУ	021902839	0100-009645-2024-021902839	31.10.2024	30.10.2025
5	Система фильтрации вакуумная	01970023157			

Ответственный за оформление протокола

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Руководитель ИЛ		Савина Л.М.



Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал».

Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область, г.Клин, ул.Ильинская Слобода, д.42

Тел.:8-905-586-03; E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ЗАО «Водоканал»

Л.М. Савина Л.М. Савина

« 11 » июня 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 81.25

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Место отбора пробы (образца): МО., г. Клин, ул. Самодетельная, ВЗУ № 3, РЧВ, кран.

Отбор произведён по: рабочая программа ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 05.05.25, 10:00

Дата и время доставки пробы (образца) : 05.05.25, 11:30

Дата проведения исследования: 05.05.25- 07.05.25

Условия окружающей среды: +1 0°C

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721, поверен до 23.06.2026.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 3150525РГ

Дополнительные сведения: сопроводительный документ акт отбора образцов (проб) воды № 35П

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытаний	Единицы измерения	Норматив*	Погрешность неопределенность) результата	Метод (методика) испытаний
1	Цветность	6	градус	не более 20,0	±2	ГОСТ 31868, метод Б
2	Мутность (520нм)	1,57	мг/дм ³	не более 1,5	±0,31	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
3	Водородный показатель (рН)	7,1	единиц рН	в пределах 6-9	± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Жесткость общая	7,8	мг- экв/ дм ³ (°Ж)	не более 7,0	± 1,2	ГОСТ 31954 метод А
5	Железо общее	Менее 0,10	мг/дм ³	не более 0,3	-	ГОСТ 4011, пункт 2
6	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0	КОЕ в 100 мл	отсутствие	-	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
7	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	не более 50	-	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания»

Шифр пробы (образца): 3150525PG

Сведения об оборудовании :

№ п/п	Оборудование	Заводской номер	Сведения о поверке/аттестации		Поверено до
			номер	дата	
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	WK19121812091	С-ТТ/30-08-2024/366387408	30.08.2024	29.08.2025
2	рН-метр «Эксперт-рН»	3473	С-ТТ/21-06-2024/348727277	21.06.2024	20.06.2025
3	Система фильтрации вакуумная	01970023157			

Ответственный за оформление протокола

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Руководитель ИЛ		Савина Л.М.



Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал».

Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»

(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область, г.Клин, ул.Ильинская Слободка, д.42

Тел.:8-905-586-03; E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ЗАО «Водоканал»

Л.М. Савина Л.М. Савина

« 11 » июня 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 82.25

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Место отбора пробы (образца): МО., г. Клин, ул. Б. Октябрьская, ВЗУ № 8, РЧВ, кран.

Отбор произведён по: рабочая программа ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 05.05.25, 10:30

Дата и время доставки пробы (образца) : 05.05.25, 11:30

Дата проведения исследования: 05.05.25- 07.05.25

Условия окружающей среды: +1 0°С

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721, поверен до 23.06.2026.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 3160525РГ

Дополнительные сведения: сопроводительный документ акт отбора образцов (проб) воды № 35П

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытаний	Единицы измерения	Норматив*	Погрешность неопределенность) результата	Метод (методика) испытаний
1	Цветность	5	градус	не более 20,0	±2	ГОСТ 31868, метод Б
2	Мутность (520нм)	Менее 0,58	мг/дм ³	не более 1,5	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
3	Водородный показатель (рН)	7,4	единиц рН	в пределах 6-9	± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Жесткость общая	6,7	мг- экв/ дм ³ (°Ж)	не более 7,0	± 1,0	ГОСТ 31954 метод А
5	Железо общее	Менее 0,10	мг/дм ³	не более 0,3	-	ГОСТ 4011, пункт 2
6	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0	КОЕ в 100 мл	отсутствие	-	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
7	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	не более 50	-	МУК 4.2.3963-23 п.5.1


*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания»

Шифр пробы (образца): 3160525PG

Сведения об оборудовании :

№ п/п	Оборудование	Заводской номер	Сведения о поверке/аттестации		Поверено до
			номер	дата	
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	WK19121812091	С-ТТ/30-08-2024/366387408	30.08.2024	29.08.2025
2	рН-метр «Эксперт-рН»	3473	С-ТТ/21-06-2024/348727277	21.06.2024	20.06.2025
3	Система фильтрации вакуумная	01970023157			

Ответственный за оформление протокола

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Руководитель ИЛ		Савина Л.М.



Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал».

Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)
141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область, г.Клин, ул.Ильинская Слобода, д.42
Тел.:8-905-586-03; E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ЗАО «Водоканал»
Л.М. Савина
« 11 » июня 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 85.25

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., г. Клин, ул. Московская, ВЗУ № 6, рез., кран.
Отбор произведён по: рабочая программа ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 05.05.25, 11:15
Дата и время доставки пробы (образца) : 05.05.25, 11:30
Дата проведения исследования: 05.05.25- 07.05.25
Условия окружающей среды: +10°C
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721, поверен до 23.06.2026.
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией
Шифр пробы (образца): 3200525РГ
Дополнительные сведения: сопроводительный документ акт отбора образцов (проб) воды № 35П
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытаний	Единицы измерения	Норматив*	Погрешность неопределенность) результата	Метод (методика) испытаний
1	Цветность	5	градус	не более 20,0	±2	ГОСТ 31868, метод Б
2	Мутность (520нм)	Менее 0,58	мг/дм ³	не более 1,5	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
3	Водородный показатель (рН)	7,5	единиц рН	в пределах 6-9	± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Жесткость общая	6,6	мг- экв/ дм ³ (°Ж)	не более 7,0	± 1,0	ГОСТ 31954 метод А
5	Железо общее	Менее 0,10	мг/дм ³	не более 0,3	-	ГОСТ 4011, пункт 2
6	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0	КОЕ в 100 мл	отсутствие	-	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
7	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	не более 50	-	МУК 4.2.3963-23 п.5.1


*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания»

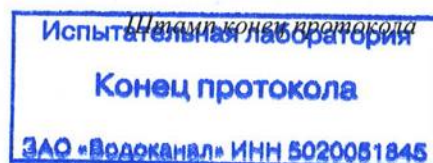
Шифр пробы (образца): 3200525PG

Сведения об оборудовании :

№ п/п	Оборудование	Заводской номер	Сведения о поверке/аттестации		Поверено до
			номер	дата	
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	WK19121812091	С-ТТ/30-08-2024/366387408	30.08.2024	29.08.2025
2	рН-метр «Эксперт-рН»	3473	С-ТТ/21-06-2024/348727277	21.06.2024	20.06.2025
3	Система фильтрации вакуумная	01970023157			

Ответственный за оформление протокола

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Руководитель ИЛ		Савина Л.М.



Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал».

Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:

141600, Московская область, г. Клин, ул. Ильинская Слободка, д.42

Тел.: 8-905-586-03; E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ЗАО «Водоканал»

Л.М. Савина Л.М. Савина

« 11 » июня 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 86.25

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А

Место отбора пробы (образца): МО., г. Клин, ул. Дачная, ВЗУ № 5, выход., кран.

Отбор произведён по: рабочая программа ЗАО «Водоканал»

Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка

Цель испытаний: производственный контроль

Дата и время отбора пробы (образца): 13.05.25, 10:30

Дата и время доставки пробы (образца) : 13.05.25, 11:30

Дата проведения исследования: 13.05.25- 15.05.25

Условия окружающей среды: -8°C

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721, поверен до 23.06.2026.

Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией

Шифр пробы (образца): 3430525ВГ

Дополнительные сведения: сопроводительный документ акт отбора образцов (проб) воды № 37П

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытаний	Единицы измерения	Норматив*	Погрешность неопределенность) результата	Метод (методика) испытаний
1	Цветность	5	градус	не более 20,0	±2	ГОСТ 31868, метод Б
2	Мутность (520нм)	Менее 0,58	мг/дм ³	не более 1,5	-	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
3	Водородный показатель (рН)	7,5	единиц рН	в пределах 6-9	± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
4	Жесткость общая	6,6	мг- экв/ дм ³ (°Ж)	не более 7,0	± 1,0	ГОСТ 31954 метод А
5	Железо общее	Менее 0,10	мг/дм ³	не более 0,3	-	ГОСТ 4011, пункт 2
6	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0	КОЕ в 100 мл	отсутствие	-	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
7	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	не более 50	-	МУК 4.2.3963-23 п.5.1


*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания»

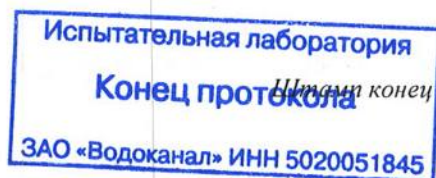
Шифр пробы (образца): 3430525ВГ

Сведения об оборудовании :

№ п/п	Оборудование	Заводской номер	Сведения о поверке/аттестации		Поверено до
			номер	дата	
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	WK19121812091	С-ТТ/30-08-2024/366387408	30.08.2024	29.08.2025
2	рН-метр «Эксперт-рН»	3473	С-ТТ/21-06-2024/348727277	21.06.2024	20.06.2025
3	Система фильтрации вакуумная	01970023157			

Ответственный за оформление протокола

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Руководитель ИЛ		Савина Л.М.



Итого конец протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал».

Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)
141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область, г.Клин, ул.Ильинская Слободка, д.42
Тел.:8-905-586-03; E-mail:l.savina@klinvodokanal.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ ЗАО «Водоканал»
Л.М. Савина Л.М. Савина
« 11 » июня 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 89.25

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик : ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Место отбора пробы (образца): МО., Клинский р-н, п. Шевляково, рез., кран.
Отбор произведён по: рабочая программа ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний : 0,5 л стеклянная бутылка, 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 20.05.25, 09:35
Дата и время доставки пробы (образца) : 20.05.25, 10:45
Дата проведения исследования: 20.05.25- 22.05.25
Условия окружающей среды: +20°C
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ 31942-2012, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721, поверен до 23.06.2026.
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией
Шифр пробы (образца): 3640525РС
Дополнительные сведения: сопроводительный документ акт отбора образцов (проб) воды № 39П

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытаний	Единицы измерения	Норматив*	Погрешность неопределенность) результата	Метод (методика) испытаний
1	Цветность	7	градус	не более 20,0	±2	ГОСТ 31868, метод Б
2	Мутность (520нм)	3,77	мг/дм ³	не более 1,5	±0,75	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
3	Железо общее	0,28	мг/дм ³	не более 0,3	±0,07	ГОСТ 4011, пункт 2
4	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	0	КОЕ в 100 мл	отсутствие	-	МУК 4.2.3963-23, п.6.3
5	Общее микробное число (ОМЧ)	0	КОЕ в 1 мл	не более 50	-	МУК 4.2.3963-23 п.5.1

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без вредности для человека факторов среды обитания»

Шифр пробы (образца):3640525PC

Сведения об оборудовании :

№ п/п	Оборудование	Заводской номер	Сведения о поверке/аттестации		Поверено до
			номер	дата	
1	Спектрофотометр ЮНИКО 1201	WK19121812091	С-ТТ/30-08-2024/366387408	30.08.2024	29.08.2025
2	рН-метр «Эксперт-рН»	3473	С-ТТ/21-06-2024/348727277	21.06.2024	20.06.2025
3	Система фильтрации вакуумная	01970023157			

Ответственный за оформление протокола

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Руководитель ИЛ	<i>Л. Савина</i>	Савина Л.М.



Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал».

Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ЗАО «Водоканал»)
141600, Московская область, г. Клин, ул. Ленинградское шоссе, д.53А
Испытательная лаборатория Закрытое акционерное общество «Водоканал»
(ИЛ ЗАО «Водоканал»)

Адрес места осуществления деятельности в области аккредитации:
141600, Московская область, г. Клин, ул. Ильинская Слободка, д.42
Тел.: 8-905-586-81-03; E-mail: l.savina@klinvodokanal.ru
Уникальный номер записи об аккредитации № RA.RU.21BO05
Дата внесения в реестр аккредитованных лиц 09.01.2017г.



УТВЕРЖДАЮ
Зам.руководителя
ИЛ ЗАО «Водоканал»
М.В. Маннапова Ю.В.Маннапова
« 18 » июля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 141.25

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения
Заказчик: ЗАО «Водоканал», 141600 Московская область, г.Клин, ул.Ленинградское шоссе, д. 53А
Место отбора пробы (образца): МО, г. Клин, ул. Мира, ВЗУ №2, резервуар, кран
Отбор произведён по: рабочая программа ЗАО «Водоканал»
Описание, состояние образца испытаний: 3,5 л пластиковая бутылка
Цель испытаний: производственный контроль
Дата и время отбора пробы (образца): 14.07.25, 11:20
Дата и время доставки пробы (образца): 14.07.25, 11:55
Дата проведения исследования: 14.07.25- 15.07.25
Условия окружающей среды: + 25°C
НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020, ГОСТ Р 56237-2014
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер, термометр ТС -7АМК, зав.№ 44721, поверен до 23.06.2026г.
Информация об отборе пробы (образца): отобран лабораторией
Шифр пробы (образца): 6370725РГ
Дополнительные сведения: сопроводительный документ акт отбора образцов (проб) воды № 59П
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытаний	Единицы измерения	Норматив*	Погрешность ¹ (неопределенность ²) результата	Метод (методика) испытаний
1	Цветность ¹	7	градус	не более 20,0	± 2	ГОСТ 31868, метод Б
2	Мутность (520нм) ¹	0,93	мг/дм ³	не более 1,5	±0,19	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
3	Железо общее ¹	Менее 0,10	мг/дм ³	не более 0,3	-	ГОСТ 4011, пункт 2
4	Жесткость общая ¹	8,1	мг- экв/ дм ³ (°Ж)	не более 7,0	±1,2	ГОСТ 31954 метод А
5	Водородный показатель (рН) ¹	7,3	единиц рН	в пределах 6-9	± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

*СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

¹Результат испытаний указан с относительной погрешностью при вероятности Р = 0,95

²Результат испытаний указан с расширенной относительной неопределенностью U, при коэффициенте охвата k=2

Сведения об оборудовании:

№ п/п	Оборудование	Заводской номер	Сведения о поверке/аттестации		Поверено до
			номер	дата	
1	Спектрофотометр UNIKO1201	WK19121812091	С-ТТ/30-08-2024/366387408	30.08.2024г	29.08.2025г
2	рН-метр «Эксперт-рН»	3473	С-ТТ/23-06-2025/442473224	23.06.2025г	22.06.2026г

Ответственный за оформление протокола:

Должность	Подпись	Ф.И.О.
Лаборант	<i>М.В. Маннапова</i>	Кострица Н.А.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ ЗАО «Водоканал».

